




REDEFINING COMFORT & CONTROL

Το νέο σύστημα κεντρικής λειτουργίας και εποπτείας ξενοδοχείων

Δημιουργήθηκε για να καλύψει ξενοδοχεία και μικρές τουριστικές μονάδες όπου ο κλιματισμός των δωματίων εξυπηρετείται από τοπικές μονάδες κλιματισμού fan coil νερού ή αυτόνομες ψυκτικές μονάδες Split .
Καθιστά κάθε ξενοδοχείο οποιουδήποτε μεγέθους ικανό να ακολουθήσει τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας.

Η τεχνολογία που ενσωματώνει έχει ως σκοπό την άνεση του φιλοξενούμενου και την δυνατότητα του ξενοδόχου να παρακολουθεί – ελέγχει τη λειτουργία του ξενοδοχείου του από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω Internet.

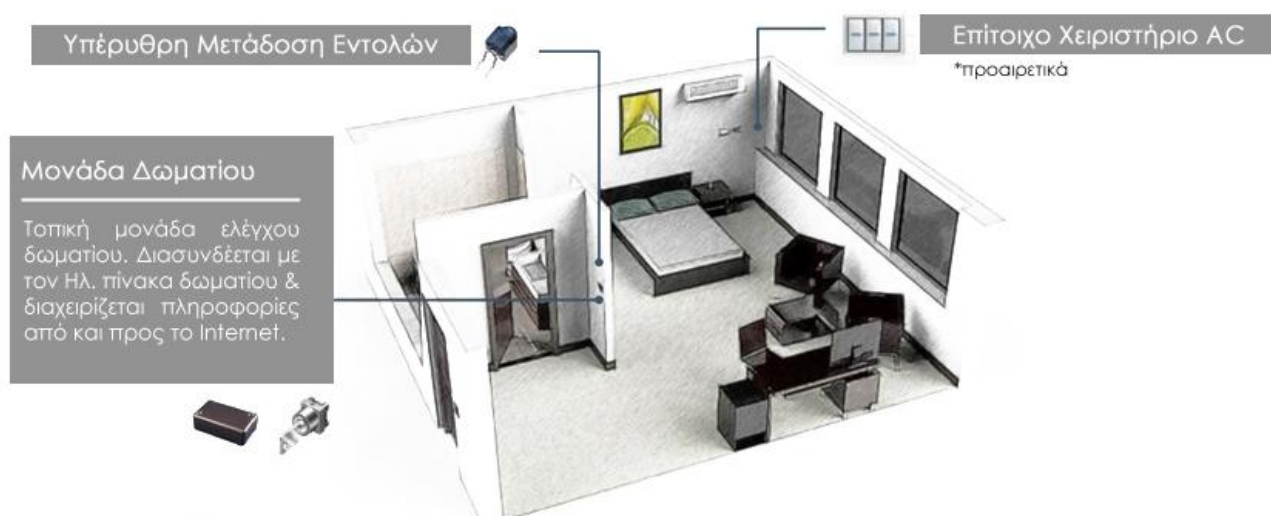

Δυνατότητες

- Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας και νερού ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση και συγκριτικής αξιολόγησης μέσω ιστορικών γραφημάτων
- Ένδειξη παρουσίας φιλοξενούμενου & προσωπικού καθαριότητας
- Έλεγχος και τηλεχειρισμός της επιθυμητής θερμοκρασίας του AC / fancoil
- Αυτόματη ρύθμιση της με βάση την εξωτερική θερμοκρασία ή και άλλους παράγοντες (παρουσία φιλοξενούμενου, ανοικτό παράθυρο , κλπ.)
- Παροχή δυνατότητας στον φιλοξενούμενο αυξομείωσης της επιθυμητής θερμοκρασίας μέσα σε ορισμένο εύρος
- Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου
- Όλα τα δεδομένα καταγράφονται και παρουσιάζονται σε ιστορικά γραφήματα
- Εμφάνιση μηνυμάτων για την έγκαιρη επισήμανση και εξάλειψη άσκοπων καταναλώσεων ή δυσάρεστων καταστάσεων
- Δυνατότητα επιμέρους εποπτείας και ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας σε :

Γενικό φωτισμό χώρων

Συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης

Συστήματα ύδρευσης αποχέτευσης

Συστήματα νερού πισίνας

Εξωτερική
Θερμοκρασία
13.0°C

Συνολική
Κατανάλωση
2.2 kW

Κατανάλωση ανά
Πελάτη Εντός
1.1 kW

2 Πελάτες Εντός
0 Κρατημένα Δωμάτια
2 Μονάδες A/C On
0 Δωμ. Καθαρίστηκαν



ΔΩΜΑΤΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ



Αριθμός

Ισχύς

Θερμοκρασία

 101 13.2 C 2093 W	 102 19.0 C 0 W	 103 19.0 C 0 W	 104 19.0 C 0 W	 105 14.5 C 127 W	 201 22.7 C 0 W	 202 23.0 C 0 W
 203 24.5 C 5 W	 204 0.0 C 0 W	 205 26.2 C 0 W	 301 0.0 C 0 W	 302 0.0 C 0 W	 303 0.0 C 0 W	



Πελάτης εντός



Δωμάτιο κρατημένο



A/C ανοικτό



Δωμάτιο καθαρό



Καθαριότητα εντός

Εξωτερική
Θερμοκρασία
13.0°C

Συνολική
Κατανάλωση
2.2 kW

Κατανάλωση ανά
Πελάτη Εντός
1.1 kW

2 Πελάτες Εντός
0 Κρατημένα Δωμάτια
2 Μονάδες A/C On
0 Δωμ. Καθαρίστηκαν



ΔΩΜΑΤΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Επισκόπηση

Γραφήματα

Πίνακας Ελέγχου

Δωμάτιο 101



Πελάτης εκτός



Διαθέσιμο



A/C ανοικτό



Δωμάτιο μη καθαρό



Παράθυρο κλειστό

Εσωτ. Θερμοκρασία

13.5°C

Επιθυμητή
Θερμοκρασία A/C

27 °C

Ισχύς



February 2015

						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Ανανέωση: 14/2/2015 9:37:40



Εξωτερική
Θερμοκρασία
13.0°C

Συνολική
Κατανάλωση
2.2 kW

Κατανάλωση ανά
Πελάτη Εντός
1.1 kW

2 Πελάτες Εντός
0 Κρατημένα Δωμάτια
2 Μονάδες A/C On
0 Δωμ. Καθαρίστηκαν



ΔΩΜΑΤΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ


Μέγιστες τιμές

Ελάχιστες Τιμές

Γραφήματα

Αρχική Ημ/νία: 13-02-2015

Εύρος χρόνου: 1 ημέρα 1 εβδομάδα 1 μήνας 1 χρόνος

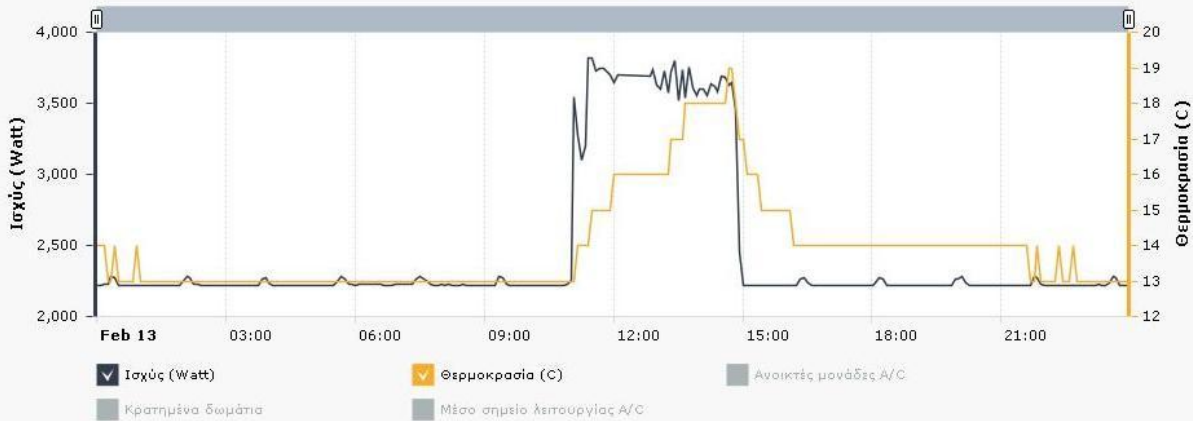

Συνολική κατανάλωση ενέργειας: 59 kWh



Εξωτερική
Θερμοκρασία
13.0°C

Συνολική
Κατανάλωση
2.2 kW

Κατανάλωση ανά
Πελάτη Εντός
1.1 kW

2 Πελάτες Εντός
0 Κρατημένα Δωμάτια
2 Μονάδες A/C On
0 Δωμ. Καθαρίστηκαν

- ΔΩΜΑΤΙΑ**
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**
- ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Επισκόπηση **Εισαγωγή**

January 2015							February 2015							March 2015							April 2015						
		01	02	03	04							01									01	02	03	04	05		
05	06	07	08	09	10	11	02	03	04	05	06	07	08	02	03	04	05	06	07	08	06	07	08	09	10	11	12
12	13	14	15	16	17	18	09	10	11	12	13	14	15	09	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30			
														30	31												

Legend: ■ ■ ■ ■ ■

< >

Εξωτερική
Θερμοκρασία
13.0°C

Συνολική
Κατανάλωση
2.2 kW

Κατανάλωση ανά
Πελάτη Εντός
1.1 kW

2 Πελάτες Εντός
0 Κρατημένα Δωμάτια
2 Μονάδες A/C On
0 Δωμ. Καθαρίστηκαν

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ


ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ζώνη 1




Alarm 1 : 850 W



Ζώνη 2




Alarm 2 : 300 W



Ζώνη 3



Alarm 3 : 800 W



Ζώνη 4



Ζώνη 1

Ζώνη 2

Ζώνη 3

Ζώνη 4

Λειτουργία:

Αυτόματη


Χειροκίνητη

Εντολή:

ON


OFF

ON Offset : 15 min



Lights on (17:15)

OFF Offset : -370 min



Lights off (0:32)

Last update: 14/2/2015 9:52:45

Εύκολη εγκατάσταση και Λειτουργικότητα

- Το HotEL έχει μελετηθεί έτσι ώστε να τοποθετείται απλά και γρήγορα χωρίς καμία οικοδομική παρέμβαση.
- Η σχεδίαση του έχει γίνει με γνώμονα την τοποθέτηση σε υφιστάμενα ξενοδοχεία ακόμα και αν αυτά βρίσκονται σε λειτουργία.
- Ο έλεγχος των τοπικών κλιματιστικών μονάδων , Split ή fancoil καλύπτει τα κλιματιστικά όλων των εταιρειών, παλαιά και νέα, αρκεί να δέχονται σήμα υπερύθρων.
- Η πληροφορία για την κατάσταση κάθε δωματίου αποστέλλεται και αποθηκεύεται σε απομακρυσμένους web server μέσω της υπάρχουσας σύνδεσης Internet του ξενοδοχείου
- Η υπάρχουσα σύνδεση Internet δεν χρειάζεται να υποστεί καμία αλλαγή
- Ο χειρισμός και η επικοινωνία με το HotEL γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ, smart phone, tablet και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου με απλή πρόσβαση στο Internet

